

ANNEXE AU RÈGLEMENT RV-2011-11-23

L2927

ISOPHONIE SUPÉRIEUR À 55 dBA

COUR DE TRIAGE

USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE

USINE DE TRAITEMENT OU ÉTANG D'ÉPURATION

USINE D'ÉQUARRISSAGE

INCINÉRATEUR


RAFFINERIE

PÉRIMÈTRE DE CONTRAINTES


GLISSEMENT CONNU

SAZODUC

PIPELINE

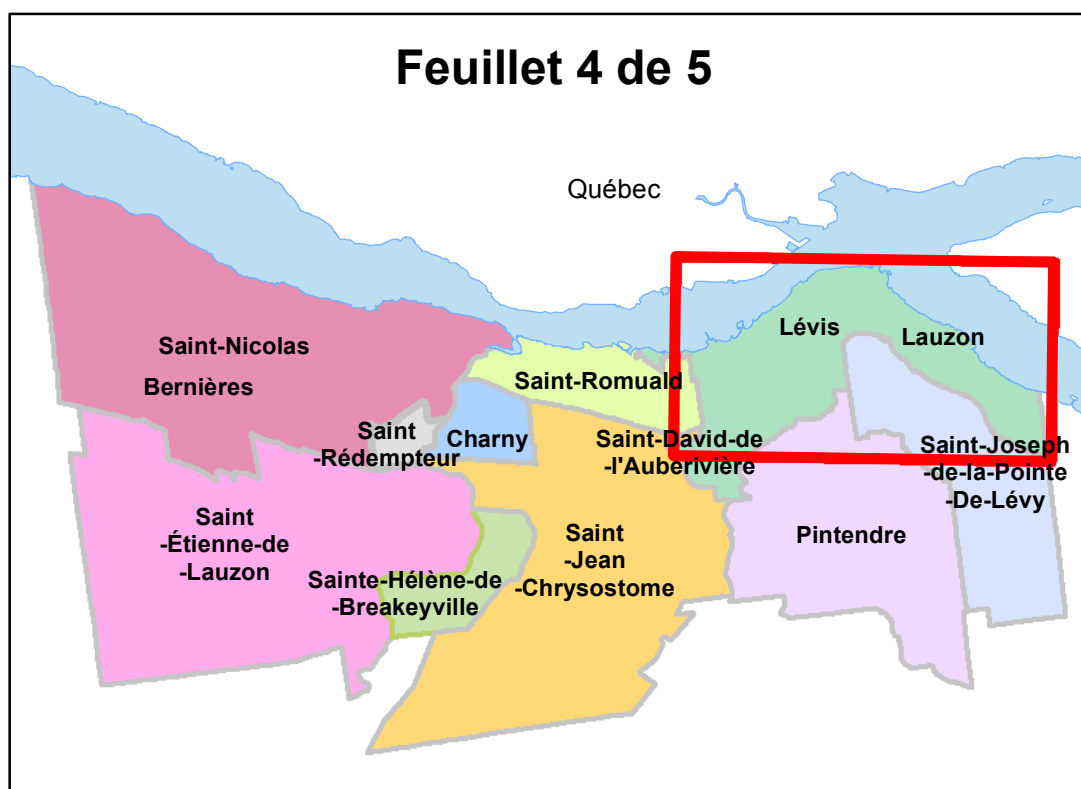[illegible]

Date: Octobre 2018

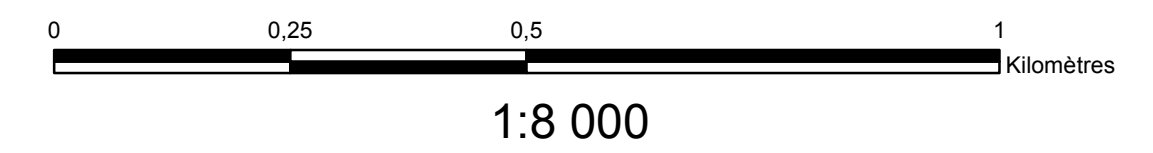

Direction de l'urbanisme